




**KAUNO  
ŠILAS**


# Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Grindys ant grunto virš pavojingos kapiliarinio vandens pakilimo zonos (**Ggm/v** ir **GK**)


a)

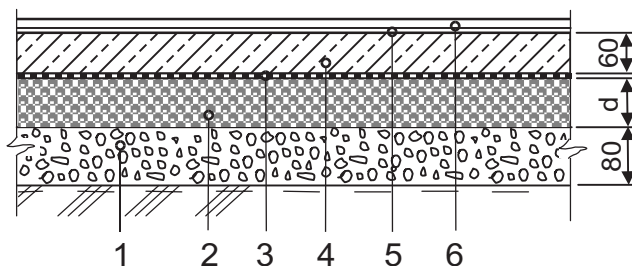

b)

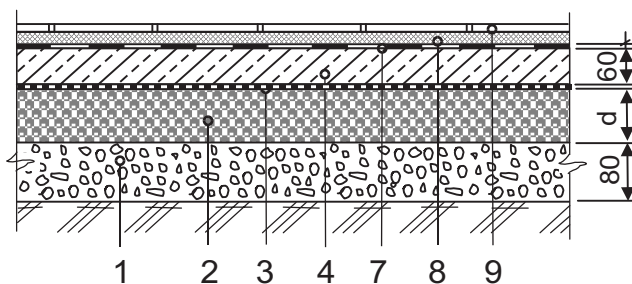

c)

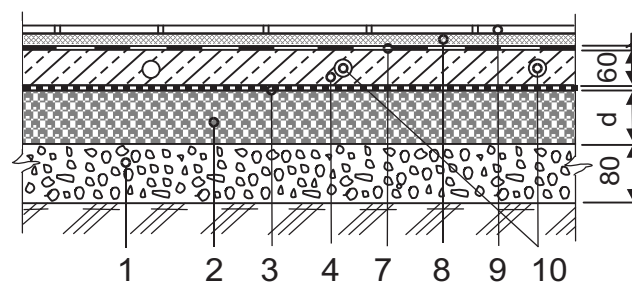

- a) Ggm/v - gyvenamosiose bei darbo patalpose;
- b) Ggm/v - drėgnose patalpose (dušuose, pirtyse, skalbyklose ir pan.);
- c) GK - patalpose su grindiniu šildymu:
  - 1 – išlyginta ir sutankinta skalda arba žvyras (frakc. 16/40) ant sutankinto grunto;
  - 2 – polistireninis putplastis;
  - 3 – krepuotas popierius;
  - 4 – armuoto betono sluoksnis;
  - 5 – klijai, jungiantys grindų dangą su betono sluoksniu;
  - 6 – parketas arba kita danga;
  - 7 – hidroizoliacija tik drėgnose patalpose;
  - 8 – klijų sluoksnis;
  - 9 – keraminių arba kitokių plytelių danga;
  - 10 – grindinio šildymo tinklai.